

Průkaz energetické náročnosti budovy

Dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů



RD Chýně S004

bez č.p., parc. č. 816/208; k. ú.: Chýně [655465]

Zadavatel:	BUBA VISION s.r.o., Malá 266/2, Přízřenice, 619 00 Brno
Adresa:	bez č.p., parc. č. 816/208; k. ú.: Chýně [655465]
Zpracovatel:	OPTIMALIZACE BUDOV, s.r.o.
Sídlo společnosti:	Křižíkov 37, 594 53
Kancelář:	Botanická 834/56, 602 00 Brno
Telefon; e-mail:	734 237 835; adam@optimalizacebudov.cz
Vypracovali:	Ing. Pavel Adam, Ph.D., Ing. Markéta Lysková
Energetický specialista:	Ing. Pavel Adam, Ph.D.
Osvědčení do zapsání do seznamu ES:	1468
Datum vypracování:	6.1.2020

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **bez č.p., parc. č.: 816/208**


PSČ, místo: **253 01, Chýně**

Typ budovy: **Rodinný dům**

Plocha obálky budovy: **419,29 m²**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,60 m²/m³**

Celková energeticky vztažná plocha: **209,42 m²**

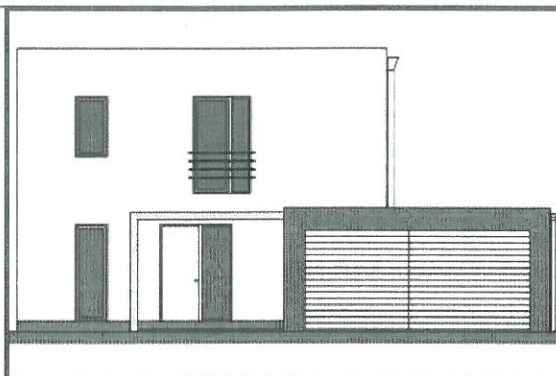

ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

Celková dodaná energie
(Energie na vstupu do budovy)

Neobnovitelná primární energie
(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m²·rok)

Mimořádně
úsporná

A

37

A

51

Velmi
úsporná

B

B

Úsporná

C

C

Méně úsporná

D

D

Nehospodárná

E

E

Velmi
nehospodárná

F

F

Mimořádně
nehospodárná

G

G

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

7,8


10,6

DOPORUČENÁ OPATŘENÍ

Opatření pro	Stanovena	Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou Doporučení
Vnější stěny:	☐	
Okna a dveře:	☐	
Střechu:	☐	
Podlahu:	☐	
Vytápění:	☐	
Chlazení / klimatizaci:	☐	
Větrání:	☐	
Přípravu teplé vody:	☐	
Osvětlení:	☐	
Jiné:	☐	

PODÍL ENERGOONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu
MWh/rok

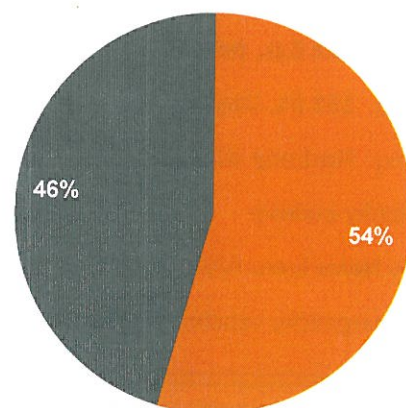

■ Energie okolí - 4,2
■ Elektrina ze sítě - 3,5

UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení
	U_{em} W/(m ² ·K)	Dílní dodané energie					
		Měrné hodnoty kWh/(m ² ·rok)					
Mimořádně úsporná	 0,16	 17		 1		 18	 2
A							
B							
C							
D							
E							
F							
G							
Mimořádně nevhodná							
Hodnoty pro celou budovu MWh/rok		3,6		0,2		3,7	0,4

Zpracovatel: Ing. Pavel Adam, Ph.D.

Kontakt: adam@optimalizacebudov.cz

734 237 835

Osvědčení č.: 1468

Vyhotoveno dne: 06.01.2020

Podpis: